

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0302/09

Rilasciato alla ditta:

IPA SRL

PROVE ESEGUITE:

Permeabilità all'aria (EN 1026 - UNI EN 12207)

Tenuta all'acqua (EN 1027 - UNI EN 12208)

Resistenza al vento (EN 12211 - UNI EN 12210)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 6,73 M

Superficie totale: 1,95 M²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

SYSTEM 68 FINESTRA

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

PERMEABILITA' ALL'ARIA SECONDO EN 1026 E UNI EN 12207: 4

TENUTA ALL'ACQUA SECONDO EN 1027 E UNI EN 12208: E1050

RESISTENZA AL VENTO SECONDO EN 12211 E UNI EN 12210: C4

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0302/09 del 27/05/09 emesso da questo Laboratorio.

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0223T/10

Rilasciato alla ditta:

IPA SRL

PROVE ESEGUITE:

Capacità portante dei dispositivi di sicurezza (UNI EN 14351-1 - UNI EN 14609)

Dimensione campione:

Larghezza dell'anta su cui è installato il dispositivo di sicurezza e/o bloccaggio: 0,63 m

Perimetro apribile: 6,73 m

Superficie totale: 1,95 m²


DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:

SYSTEM 68 FINESTRA

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:


CAPACITÀ PORTANTE DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA: CONFORME

La Direzione Generale
Stefano Mora

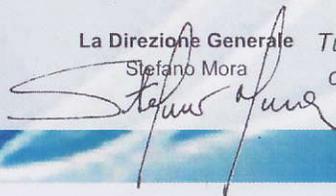

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n. 0223T/10 del 24/08/2010 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico
Ing. Antonio D'Alto



Correggio, 24/08/2010

**CONSORZIO
LEGNOLEGGNO**

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0154I/10

Rilasciato alla ditta:

IPA SRL

PROVE ESEGUITE:

Resistenza all'urto da corpo molle e pesante (UNI EN 13049)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,24 m

Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:


SYSTEM 68 PORTAFINESTRA

CLASSIFICAZIONE CONSEGUITA:

CLASSE DI RESISTENZA ALL'URTO DA CORPO MOLLE E PESANTE: 5

La Direzione Generale


Stefano Mora

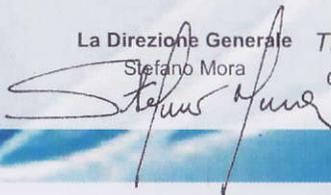

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n.0154I/10 del 24/08/2010 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico

Ing. Antonio D'Albo



Correggio, 24/08/2010

**CONSORZIO
LEGNOLEGGNO**

SINTESI DI RESOCONTO DI PROVA 0065R/11

Rilasciato alla ditta:

IPA SRL

PROVE ESEGUITE:

Potere Fonoisolante (UNI EN ISO 10140-2 - UNI EN ISO 717-1)

Dimensione campione:

Perimetro apribile: 9,23 m

Superficie totale: 2,99 m²

DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MODELLO:


SYSTEM 68 PORTAFINESTRA

VALORE CONSEGUITO:

INDICE DI VALUTAZIONE DEL POTERE FONOISOLANTE: R_w 41 (-2;-6) dB

La Direzione Generale


Stefano Mora

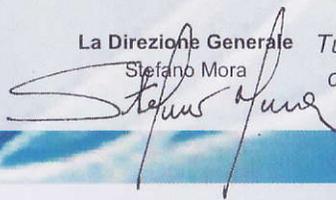

Tutti i risultati di prova, con valori misurati sperimentalmente, indicati nella presente sintesi sono contenuti nel rapporto di prova n.0065R/11 del 30/06/2011 emesso da questo Laboratorio.

Il Direttore Tecnico

Ing. Antonio D'Albo



Correggio, 30/06/2011

**CONSORZIO
LEGNOLEGNO**